

**СКС****ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ****ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ****г. Саяногорск****№ 07 К/20 - С от 15.04.2020 г.**

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Адрес объектов капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, улица Шушенская, 14А, объект дорожного сервиса ($S=792 \text{ м}^2$)

Технические данные:

1. Точка присоединения, существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в существующем канализационном колодце КК-128 М(Л) (схема расположения точек подключения прилагается).
2. Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения - d_y 500 мм.
3. Геодезическую отметку верха трубы существующей канализации в точке подключения уточнить при проектировании.
4. Максимальная нагрузка в точке подключения:
 - максимальный расчетный расход – 0,36 л/с;
 - максимальный часовой расход – 0,51 м³/ч;
 - суточный объем сброса стоков – 0,6 м³/сут.

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

На момент выдачи технических условий на присоединение к сети хозяйственно-бытовой канализации плата за подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации г. Саяногорска составляет 0 рублей.

Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем не должен превышать разрешенной максимальной нагрузке в точке подключения.
3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

15.04.2020

15.04.2020

4. Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей выписку из реестра членов саморегулируемой организации по форме РТН№58, на монтажные работы наружных сетей водопровода;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
6. Предоставить полный комплект исполнительной документации согласно требованиям РД - 11-02-2006 - 1 экземпляр в адрес ООО «СКС».
7. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
8. До присоединения к магистральной необходимо:
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (3902) 248-588 доб.214), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
9. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации производится силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления в ООО «СКС»:**
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе хозяйственно-бытовой канализации;
 - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
10. Восстановить благоустройство по трассе сети канализации.



Дополнительные сведения.

1. Размещение объекта капитального строительства (административное здание) выполнять с соблюдением строительных норм и правил, расстояние от фундамента здания до существующих сетей водоснабжения и водоотведения принять согласно СНиП 2.07.01-89.
2. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации (выпуск) – за собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
3. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением субабонентов к собственной сети, правообладатель земельного участка обязан согласовать повышение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.
4. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от системы хозяйственно-бытовой канализации, без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Начальник ПТО	Сурков А.К.	16.04.2020	
2. Инженер ПТГ	Бакулина Т.В.	17.04.2020	

Директор _____

 В.В. Пятков

Получатель _____

(ФИО)

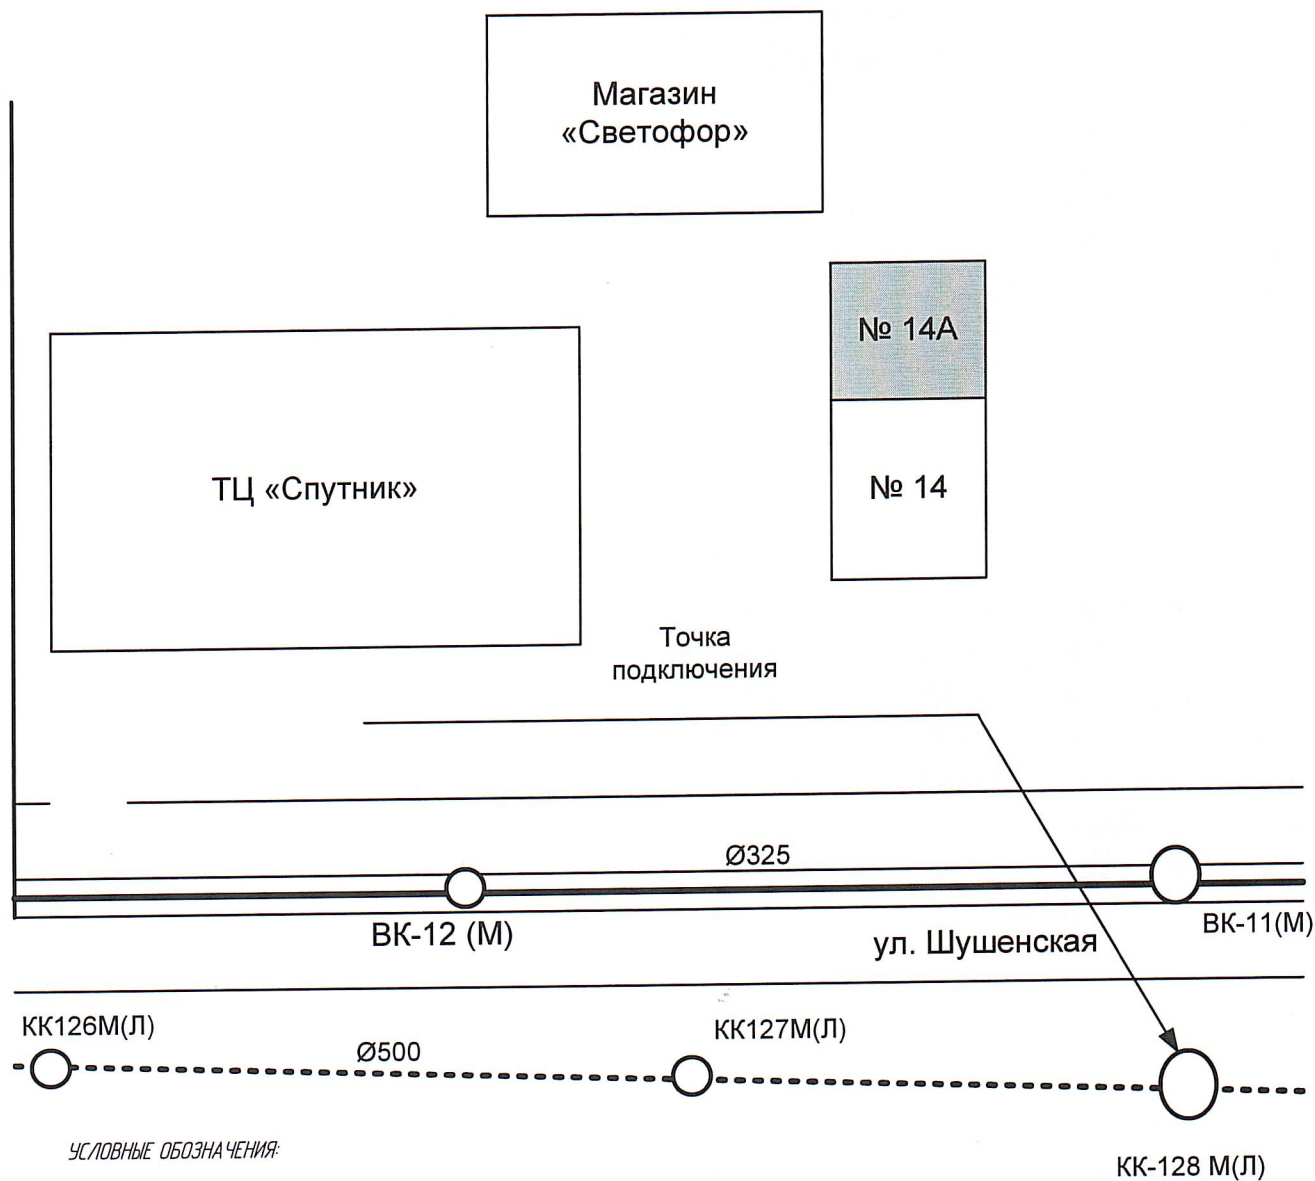
(подпись)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 07 К/20С от 15.04.2020 г

Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— — — — — Существующая линия хоз-питьевого водопровода

- - - - - Существующая линия хоз-бытовой канализации

ВК-11 (М) — Существующий водопроводный колодец

КК128М (Л) — Существующий канализационный колодец

						ТУ 07К/20 С от 15.04.2020 г.		
						Схема подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации		
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	Объект: г.Саяногорск, Ул.Шушенская, 14А	Стадия	Лист
Директор		Пятков В.В.		<i>[Signature]</i>				Листов
Начальник ПТО		Сурков А.К.		<i>[Signature]</i>		Объект дорожного сервиса	1	1
Инженер ПТО		Бакулина Т.В.		<i>[Signature]</i>				
						ООО «СКС»		